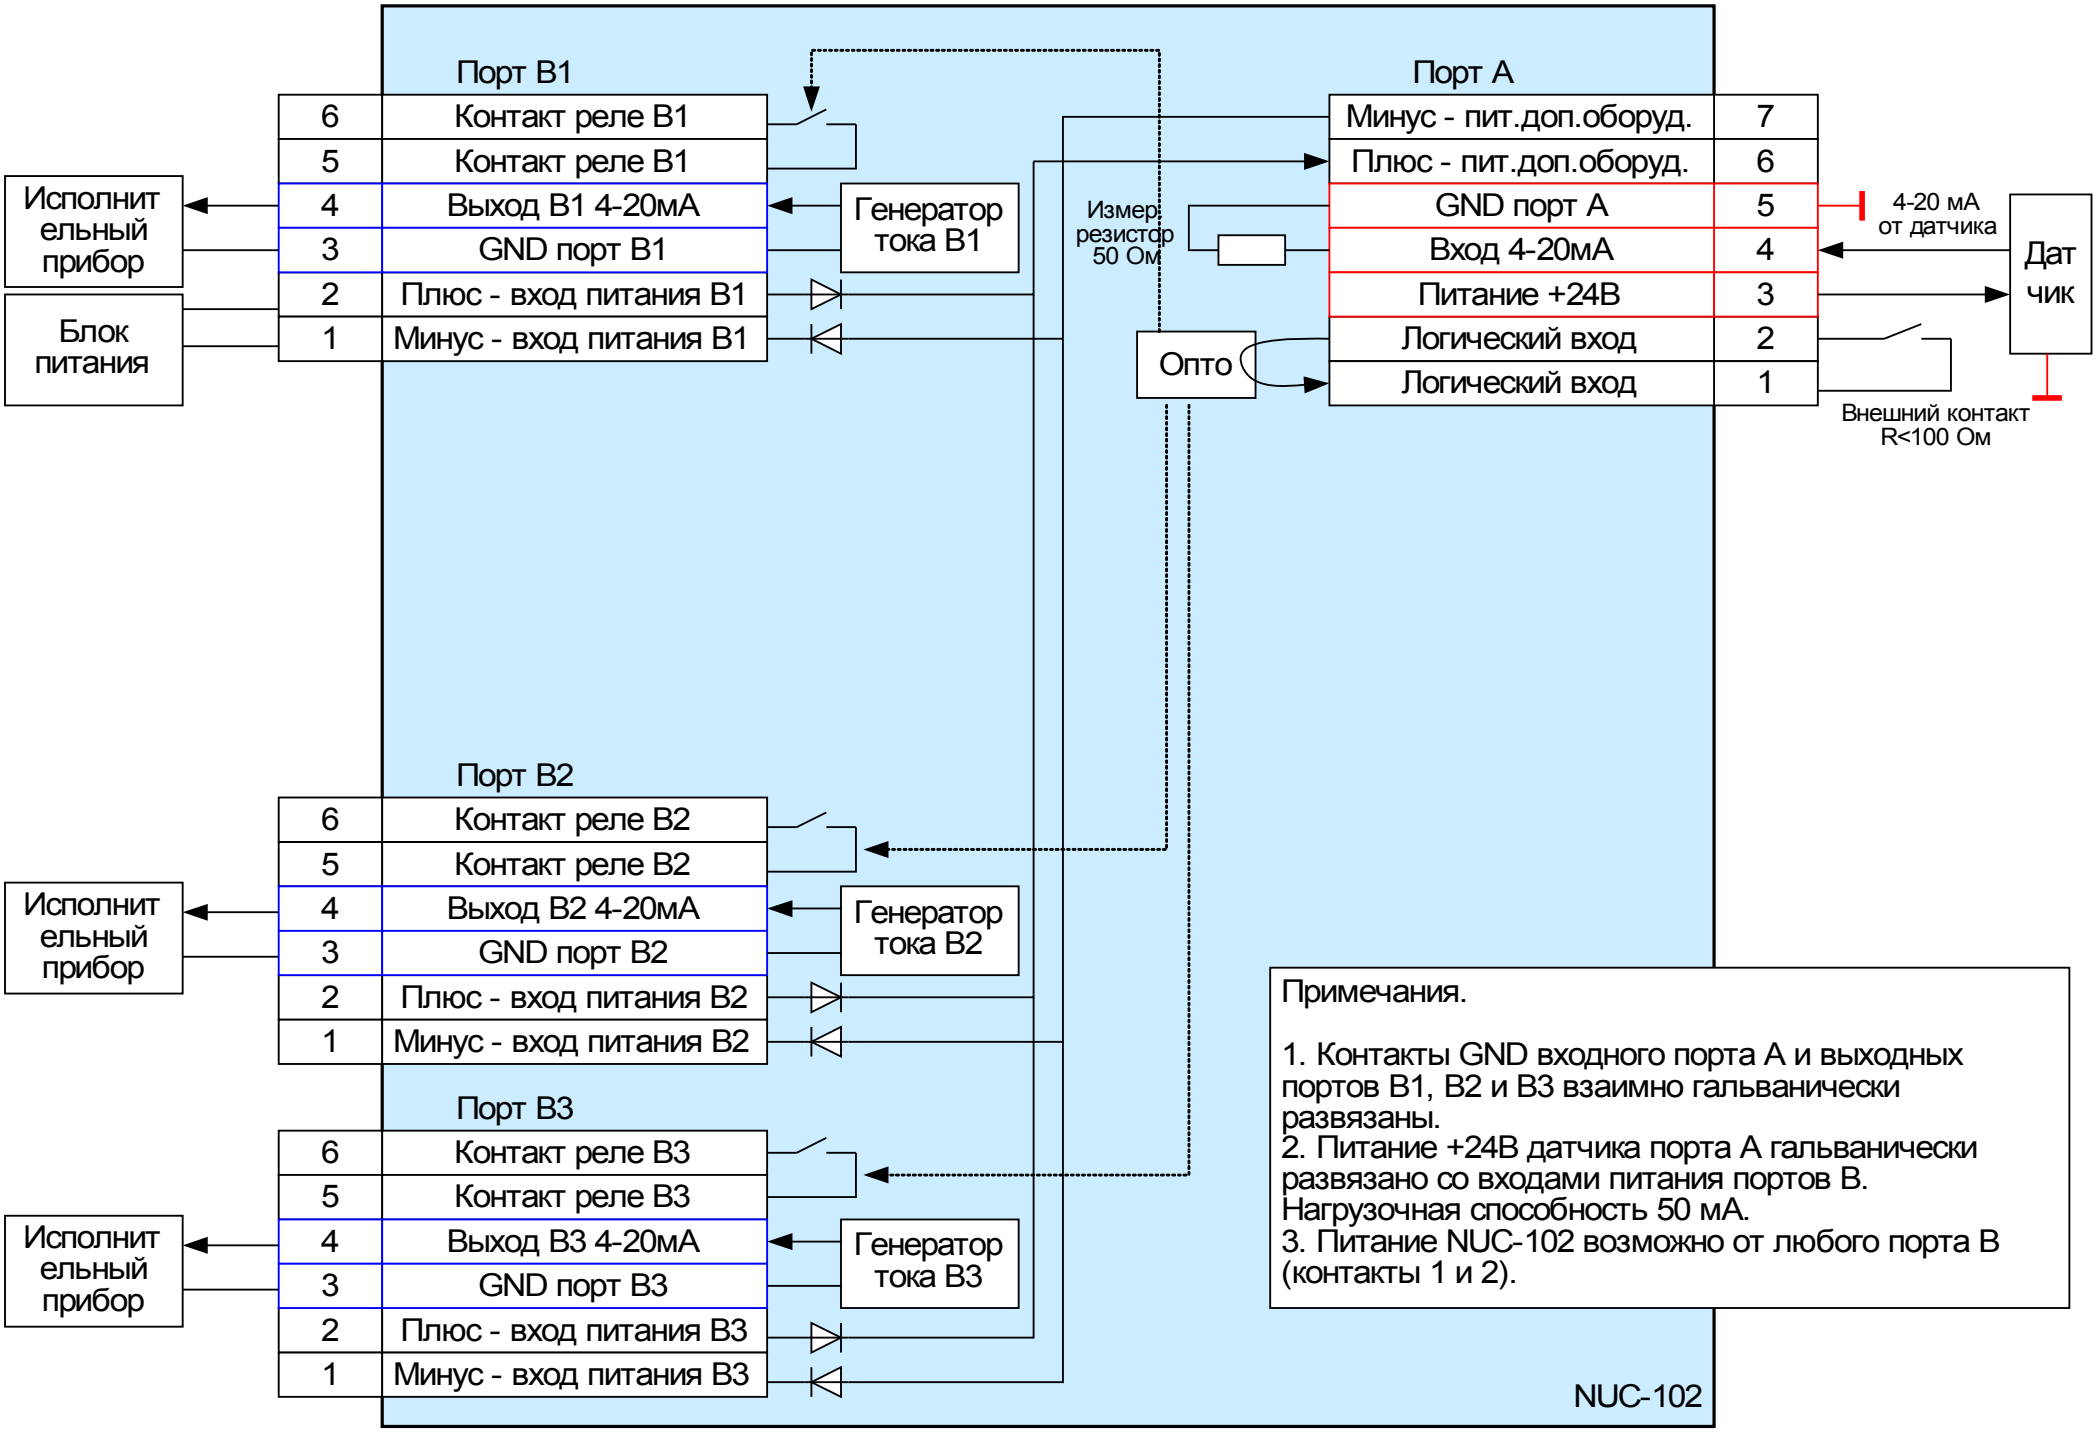

Примечания.

1. Контакты GND входного порта A и выходных портов B1, B2 и B3 взаимно гальванически развязаны.
2. Питание +24В датчика порта A гальванически развязано со входами питания портов B. Нагрузочная способность 50 мА.
3. Питание NUC-102 возможно от любого порта B (контакты 1 и 2).